
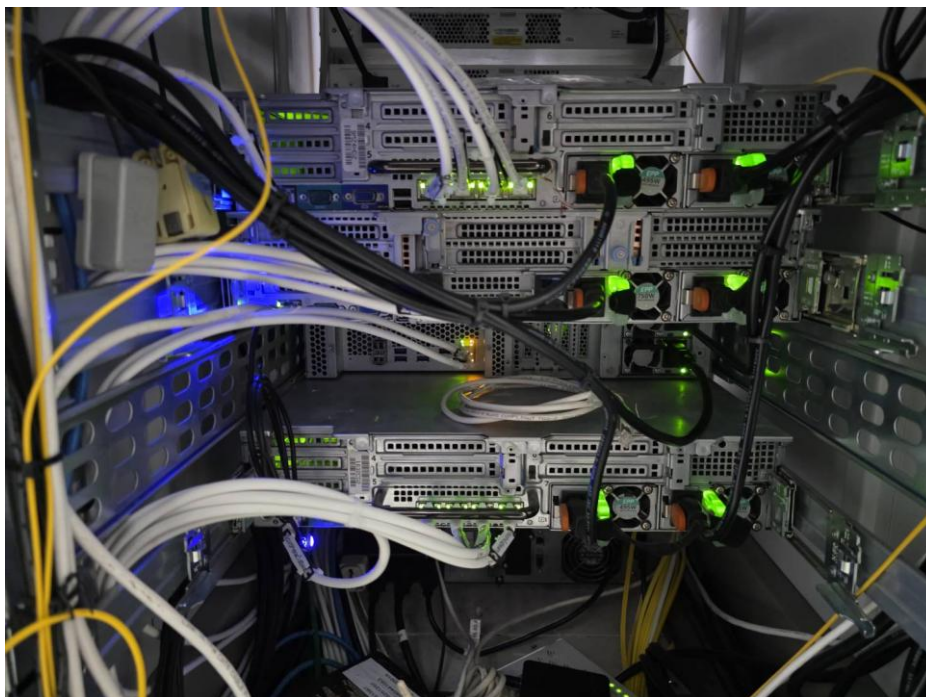


1.2.1) Computer and Storage ต้องมีอย่างน้อย 2 Power Supply ต่อแยก UPS Power Distribution Units

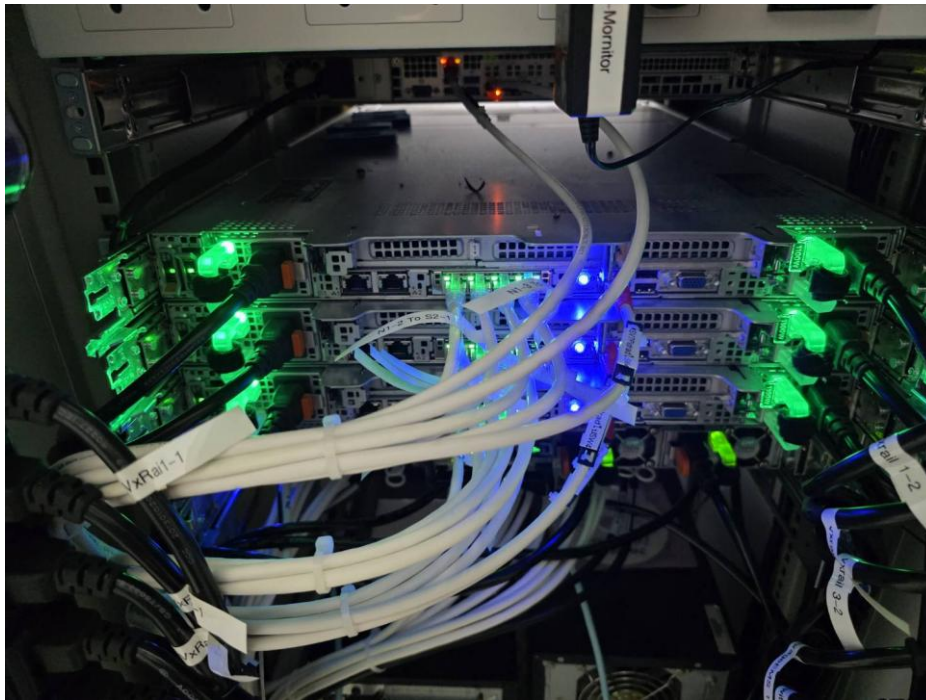

ข้อมูลประกอบการดำเนินงาน การประเมินโรงพยาบาลอภัยภูเบศร ปี 2569 โรงพยาบาลพิษณุลังสาหาร