
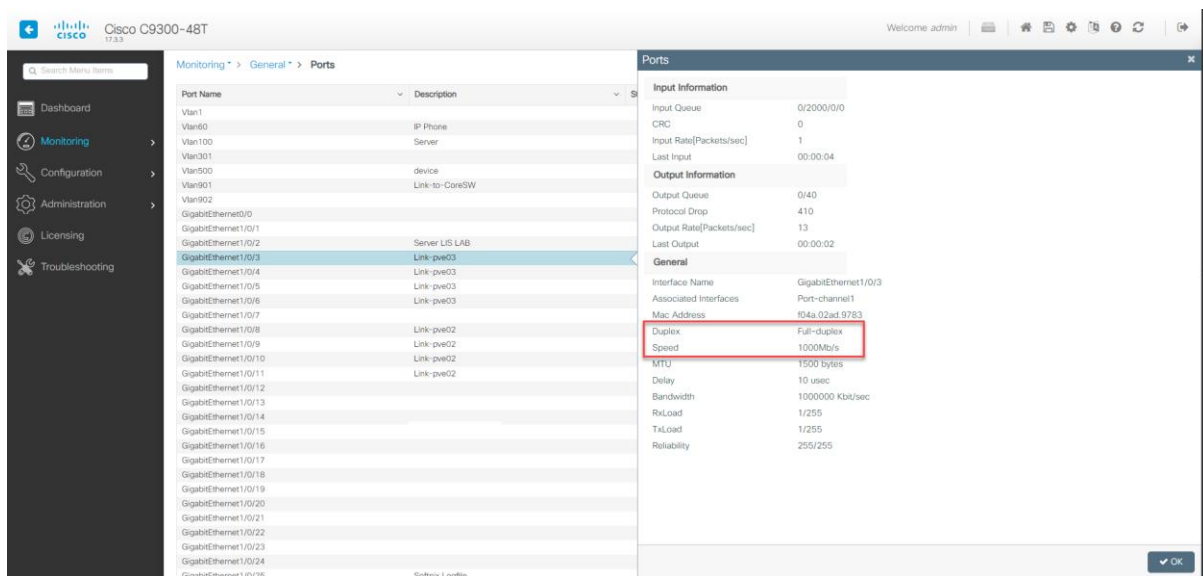


1.5.4) Core Switch ต้องเป็น manage switch ที่ port -ขั้นต่ำที่ 101001000 และมี High Availability โดยสามารถ รองรับ failure ได้อย่างน้อย 1 ตัว

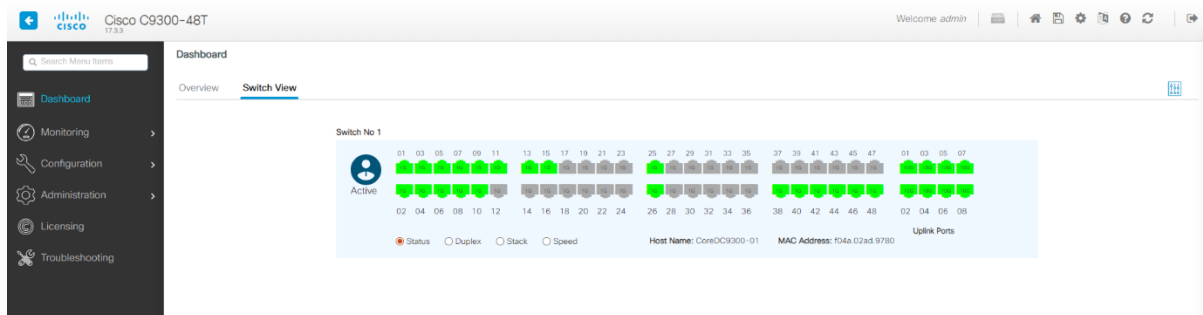

ข้อมูลประกอบการดำเนินงาน การประเมินโรงพยาบาลอัจฉริยะ ปี 2569 โรงพยาบาลพูนมั่งสาหาร