
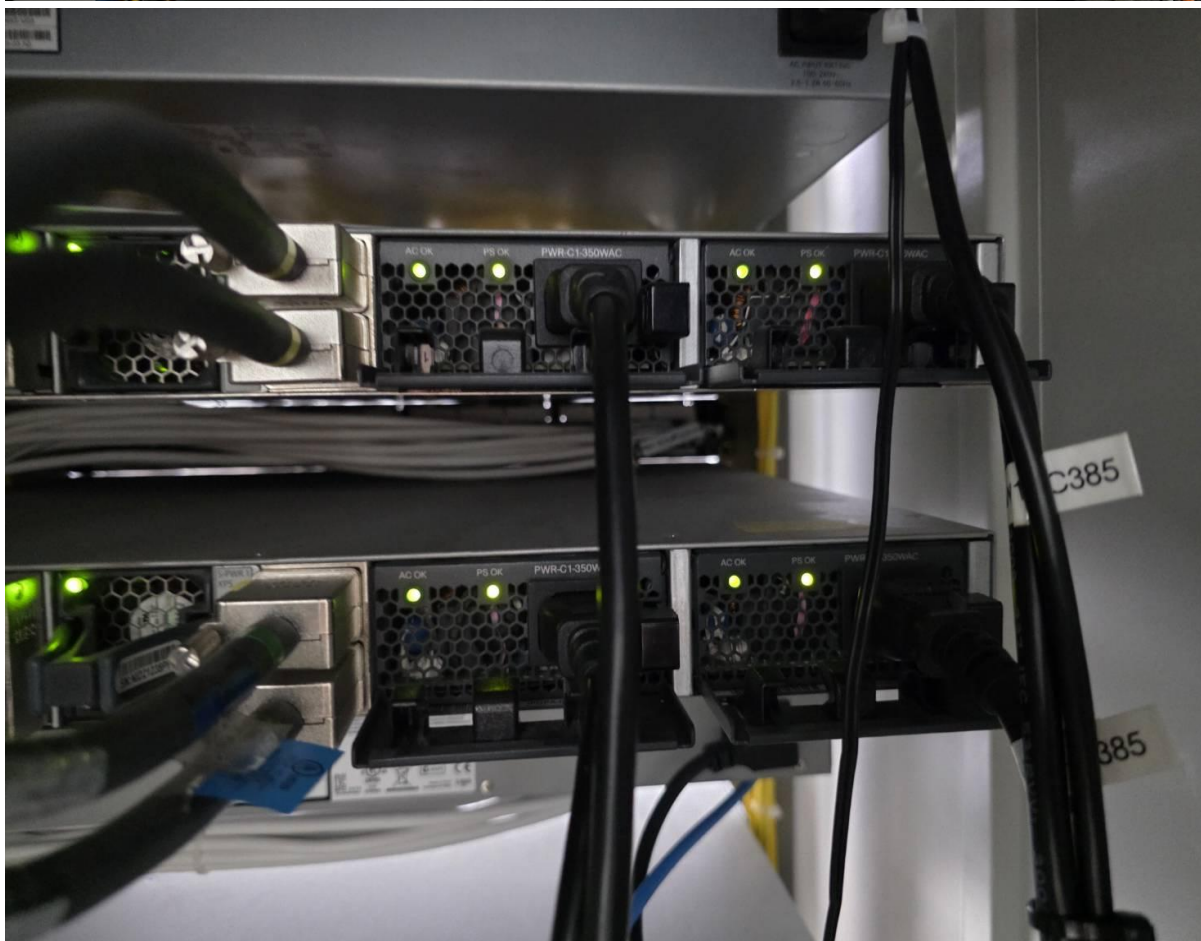


1.5.6) Core Switch ต้องมีอย่างน้อย 2 Power Supply ต่อแยก UPS/Power Distribution Units

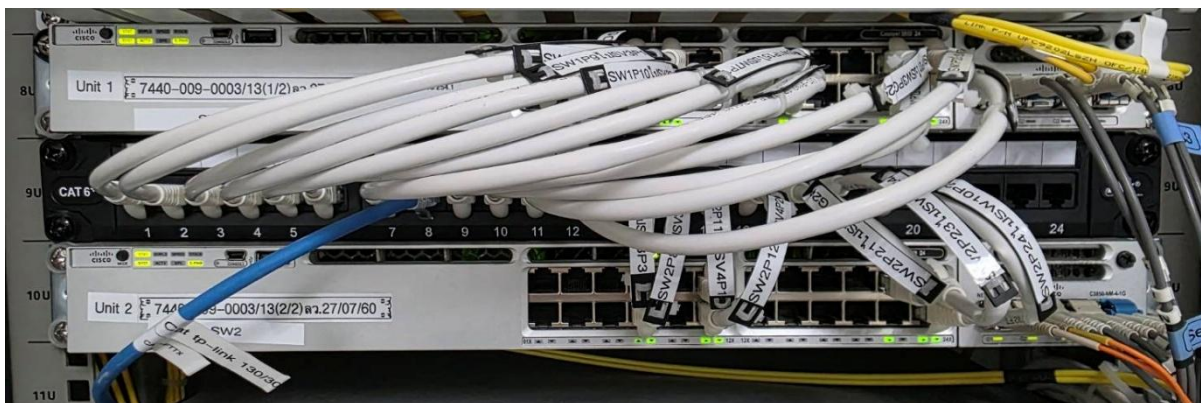

ข้อมูลประกอบการดำเนินงาน การประเมินโรงพยาบาลอภัยภูธร ปี 2569 โรงพยาบาลพิบูลมังสาหาร