


1.7.3) Software ในห้อง Datacenter ทั้งหมดของโรงพยาบาลเป็น Software ถูกลิขสิทธิ์

โรงพยาบาลพิวลัมม้งสาหาร มีระบบปฏิบัติการที่เป็น Windows Server 2022 Windows 11 Pro, Windows Server ROK 2012 x64, DELL OpenManage Systems Management Tools, Fortinet, Softnix Logger และ Schneider Electric “Life Is On” ซึ่งเป็นระบบปฏิบัติการที่มี License ถูกลิขสิทธิ์ในห้อง Datacenter นอกนั้นเป็นระบบปฏิบัติการ Linux ซึ่งเป็น Free ware ทั้งหมด


1. Windows Server



2. DELL OpenManage Systems Management Tools

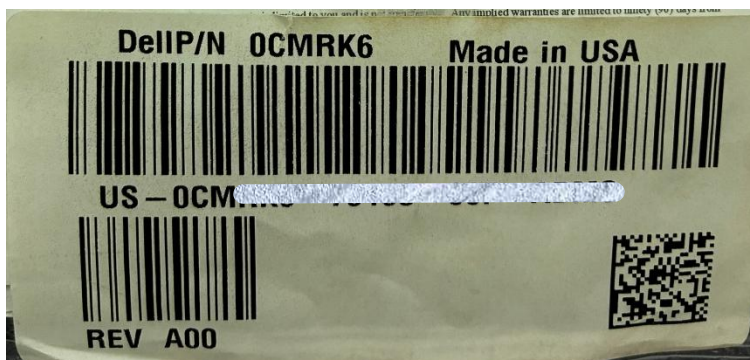

3. Fortinet

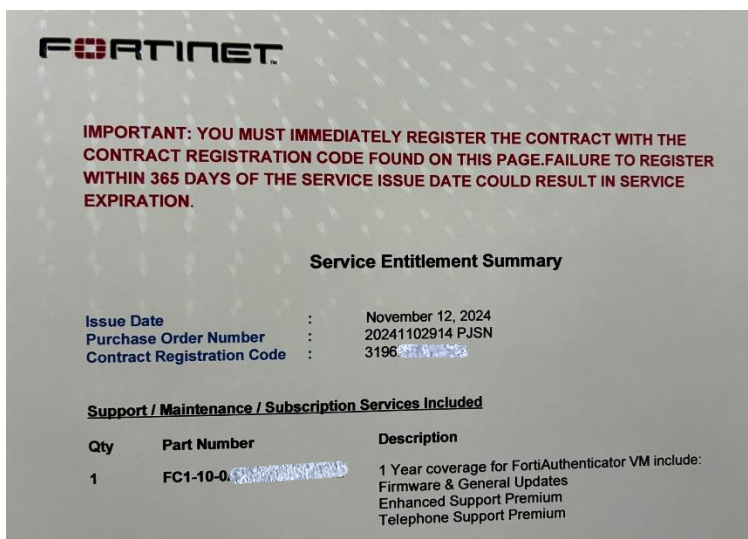

4. Softnix Logger

Softnix Technology		Softnix Product: Softnix Logger	
Softnix Technology Product Agreement Terms and Conditions(s) make up binding legal agreement (this "agreement") between Customer and Softnix in witness where of, the parties to this Agreement acknowledge they've read this Agreement and understand and agree to be bound by it terms and conditions. Softnix Technology Product: Softnix Logger			
Description :	Softnix Logger Enterprise Appliance Server : SLG-SA2		
Certificate No. :	SLG-LOGGER2023547		
Serial No. :	A326082X		
License Expiration Date :			
Maintenance Service Subscription :			
License :	1TB		
Start Date :	22 December 2023		
End Date :	21 December 2024		
Warranty :	1 year		
Onsite Service :			
End User :	โรงพยาบาลพิบูลมังสาหาร		
Address :	20/6 ถนนเทศบาล 2 ตำบลพิบูล อำเภอพิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี 34110		
Phone :			
Fax :			
E-Mail :			
Customer's Designated Authorized Reseller :			
Name :	บริษัท เฮงเซลล์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด		
Address :	278/3-5 หมู่ที่ 8 ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จ.ศรีสะเกษ 33000		
Contact Name :	คุณแจจ		
Phone :	045-643-499 , 081-924-8000		
E-Mail :	hengsale@hotmail.com		
Customer's Designated Authorized Distributor :			
Name :	SOFTNIX TECHNOLOGY COMPANY LIMITED.		
Address :	731 PM Tower, 12th Floor, Asok Dindaeng Road, Dindaeng, Dindaeng, Bangkok 10400, Thailand		

5. Schneider Electric "Life Is On"

Life Is On		Schneider Electric				
วันที่ 21 มีนาคม 2568						
Phiboonmangsan Hospital.						
20/6 เทศบาล 2 ตำบล พิบูล อำเภอ พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี 34110						
เรียน: Phiboonmangsan Hospital.						
Appendix 01: According to our records, your company has installed the potentially affected product the following						
Appendix 01 (ภาคผนวก 01): จากฐานข้อมูลการติดตั้งพบว่า บริษัทของท่าน ได้ทำการติดตั้งผลิตภัณฑ์ที่อาจได้รับผลกระทบ ดังนี้						
Installed at Account	UPS Model	Description	Serial Number	Battery Module	Description	Serial Number
Phiboonmangsan Hospital	SRT10KXLIQ	Std Exch APC Smart-UPS SRT 10000VA 230V	AQ19	APCRBC140	APC Replacement battery cartridge #140	7A1932L
				APCRBC140	APC Replacement battery cartridge #140	7A1932L